



### Informe de función pulmonar

#### Información del sujeto



ID:	41770666	ID alternativo:			
Apellidos:	Huatico Arroyo	Nombre:	Eber	Segundo nombre:	
Población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre	Fecha de nacimiento:	30/04/1983
Edad:	40	Altura:	165 cm	Peso:	80,0 kg
IMC:	29,4				

#### Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	19/08/2023 09:26	Dispositivo:	Pneumotrac	Número de serie:	25392
Nº de pruebas:	12	Rev. de la exactitud:	17/08/2023 08:38	Usuario:	Administrador
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

#### Gráfico de flujo/volumen

#### Gráfico de volumen/tiempo

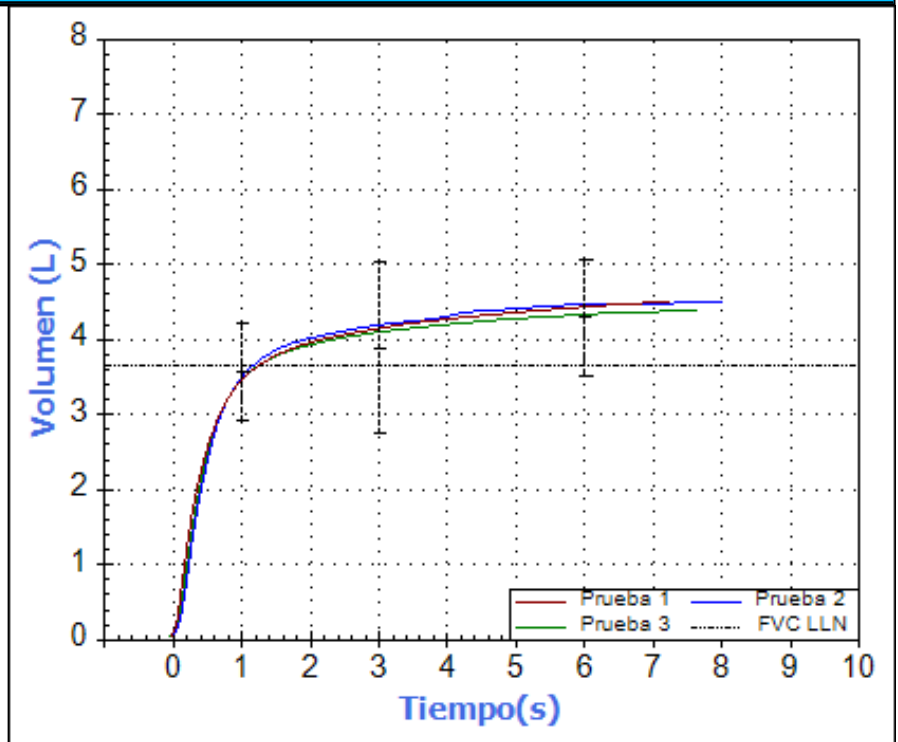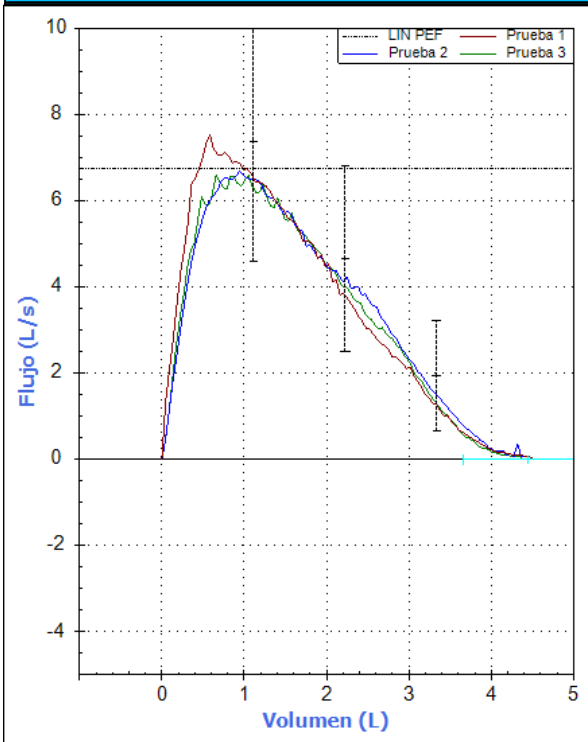

#### Resultados

Parámetro	Prev.	LLN	Mejor ATS/ERS	Porcentaje prev.	Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3
FVC (L)	<b>4,44</b>	3,66	<b>4,51</b>	<b>102</b>	4,51	4,50	4,39
FEV1 (L)	<b>3,57</b>	2,91	<b>3,57</b>	<b>100</b>	3,47	3,57	3,50
Relación de FEV1	<b>0,81</b>	0,72	<b>0,79</b>	<b>98</b>	0,77	0,79	0,80
FEV6 (L)	<b>4,29</b>	3,52	<b>4,43</b>	<b>103</b>	4,43	4,43	4,32
PEF (L/Min)	<b>542</b>	405	<b>457</b>	<b>84</b>	457	401*	400*
FEF25-75 (L/s)	<b>3,68</b>	2,20	<b>3,40</b>	<b>92</b>	2,98	3,40	3,40

Valores en BTPS, \*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

#### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,01 L (0,2%)	0,07 L (2,0%)	0 soplo(s)	0 soplo(s)	0 soplo(s)

#### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.

