

# Vitalograph

## Informe de función pulmonar

### Información del sujeto


|                      |                 |                     |                 |                 |        |
|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------|
| ID:                  | 45668451        | Grupo de población: | MEJICANO AMERIC | Sexo:           | Hombre |
| Apellidos:           | MACEDA GUARANDA | Nombre:             | ERICK           | Segundo nombre: | MANUEL |
| Fecha de nacimiento: | 10/06/1988      | Edad:               | 30              | Altura:         | 173 cm |
| ID alternativo:      |                 | Peso:               | 70,0 kg         | IMC:            | 23,4   |

### Información de la sesión de pruebas

|                     |                  |                       |                  |                  |               |
|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| Fecha de la prueba: | 02/02/2019 09:55 | Dispositivo:          | ALPHA            | Número de serie: | 28504         |
| Nº de pruebas:      | 4                | Rev. de la exactitud: | 02/02/2019 07:17 | Usuario:         | Administrator |
| Valores prev.:      | NHANES M         | Factor prev.:         | 100%             | Postura:         | Sentado       |
| Valores en BTPS     |                  |                       |                  |                  |               |

### Gráfico de flujo/volumen

### Gráfico de volumen/tiempo

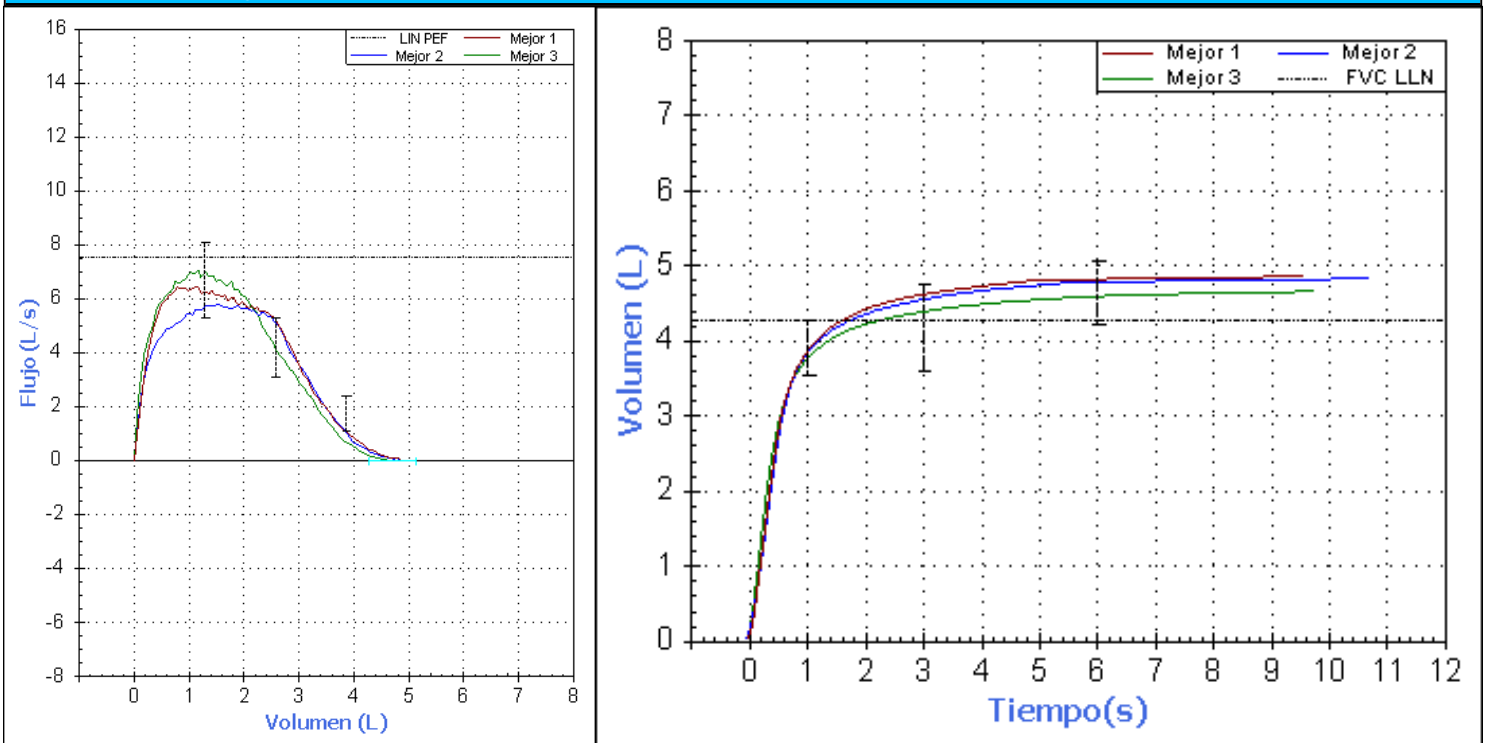

### Resultados

| Parámetro        | Mejor ATS/ERS | Prev.       | Porcentaje prev. | Mejor 1 (Prueba 4) | Mejor 2 (Prueba 3) | Mejor 3 (Prueba 1) |
|------------------|---------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                  |               |             |                  | 10:00:49           | 9:59:33            | 9:55:13            |
| FVC (L)          | <b>4,86</b>   | <b>5,14</b> | <b>95</b>        | 4,86               | 4,83               | 4,66               |
| FEV1 (L)         | <b>3,89</b>   | <b>4,27</b> | <b>91</b>        | 3,89               | 3,86               | 3,76               |
| Relación de FEV1 | <b>0,80</b>   | <b>0,83</b> | <b>96</b>        | 0,80               | 0,80               | 0,81               |
| PEF (L/Min)      | <b>427*</b>   | <b>602</b>  | <b>71</b>        | 388*               | 352*               | 427*               |
| FEF25-75 (L/s)   | <b>3,96</b>   | <b>4,58</b> | <b>86</b>        | 3,96               | 3,98               | 3,87               |

\*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

| Grado de la sesión | Rep. de FVC: | Rep. de FEV1: | Inicio lento de la prueba | No se han cumplido los criterios de finalización de prueba | Tos detectada en 1er segundo |
|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|--|------------------------------|
| A                  | 0,03 L       | 0,03 L        | 0 soplo(s)                | 0 soplo(s)   | 0 soplo(s)                   |

### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_