

# Vitalograph

## Informe de función pulmonar

### Información del sujeto


ID:	2017070_110042116	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	VENTURA CHAPOÑAN	Nombre:	ROMAN	Segundo nombre:	RONALD
Fecha de nacimiento:	29/02/1988	Edad:	30	Altura:	165 cm
ID alternativo:	44887643	Peso:	84,0 kg	IMC:	30,9

### Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	02/02/2019 10:13	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	3	Rev. de la exactitud:	02/02/2019 07:17	Usuario:	Administrator
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado
Valores en BTPS					

### Gráfico de flujo/volumen

### Gráfico de volumen/tiempo

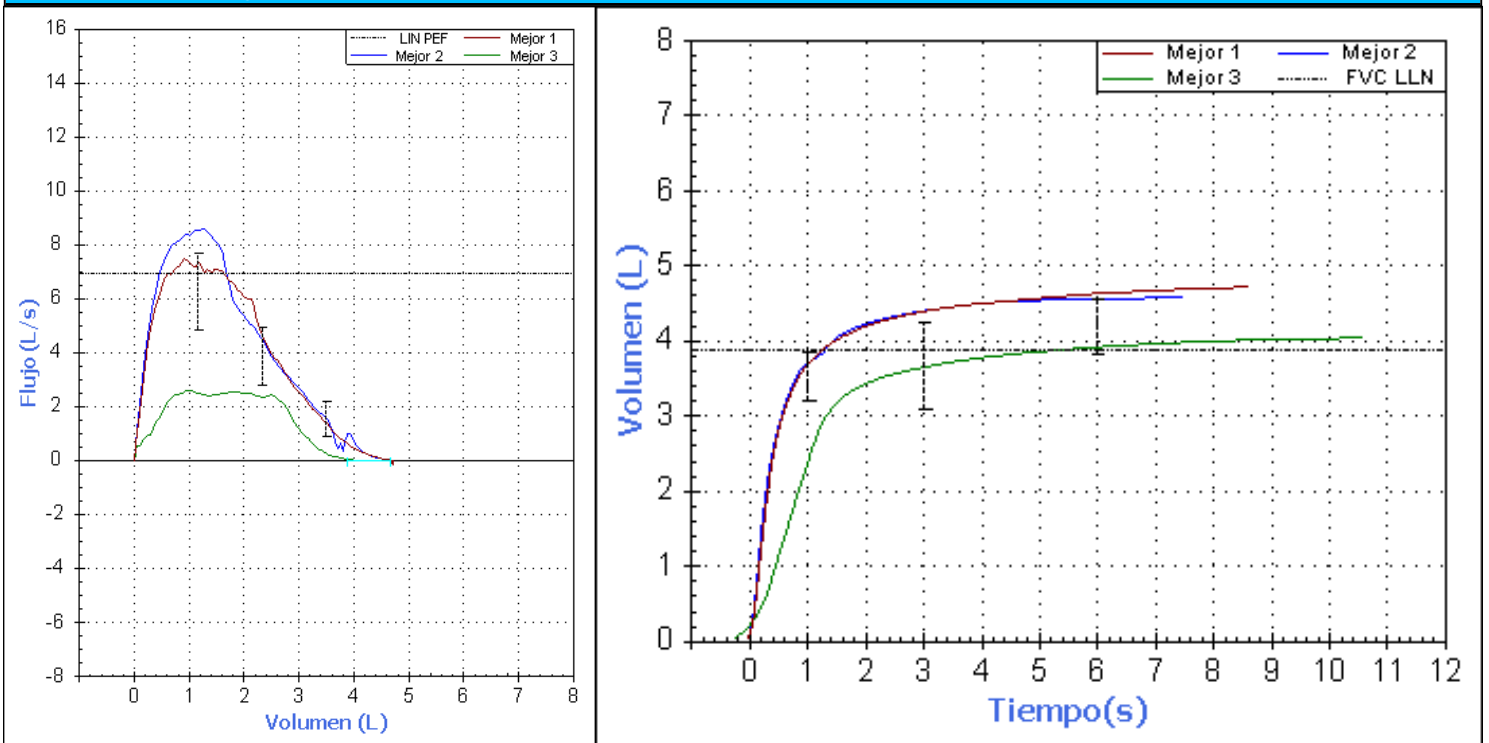

### Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 2)	Mejor 2 (Prueba 3)	Mejor 3 (Prueba 1)
				10:14:06	10:14:36	10:13:38
FVC (L)	<b>4,72</b>	<b>4,66</b>	<b>101</b>	4,72	4,58	4,04
FEV1 (L)	<b>3,71</b>	<b>3,86</b>	<b>96</b>	3,71	3,71	2,52*
Relación de FEV1	<b>0,79</b>	<b>0,83</b>	<b>95</b>	0,79	0,81	0,62*
PEF (L/Min)	<b>517</b>	<b>553</b>	<b>93</b>	449	517	157*
FEF25-75 (L/s)	<b>3,47</b>	<b>4,19</b>	<b>83</b>	3,47	3,84	2,23*

\*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,14 L	0,00 L	1 soplo(s)	0 soplo(s)	0 soplo(s)

### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_