

# Vitalograph

## Informe de función pulmonar

### Información del sujeto


ID:	47216443	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	CASTILLO CHORRES	Nombre:	DEIVY	Segundo nombre:	JEAN
Fecha de nacimiento:	13/08/1991	Edad:	27	Altura:	166 cm
ID alternativo:		Peso:	72,0 kg	IMC:	26,1

### Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	04/02/2019 08:53	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	4	Rev. de la exactitud:	04/02/2019 06:48	Usuario:	Administrator
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado
Valores en BTPS					

### Gráfico de flujo/volumen

### Gráfico de volumen/tiempo

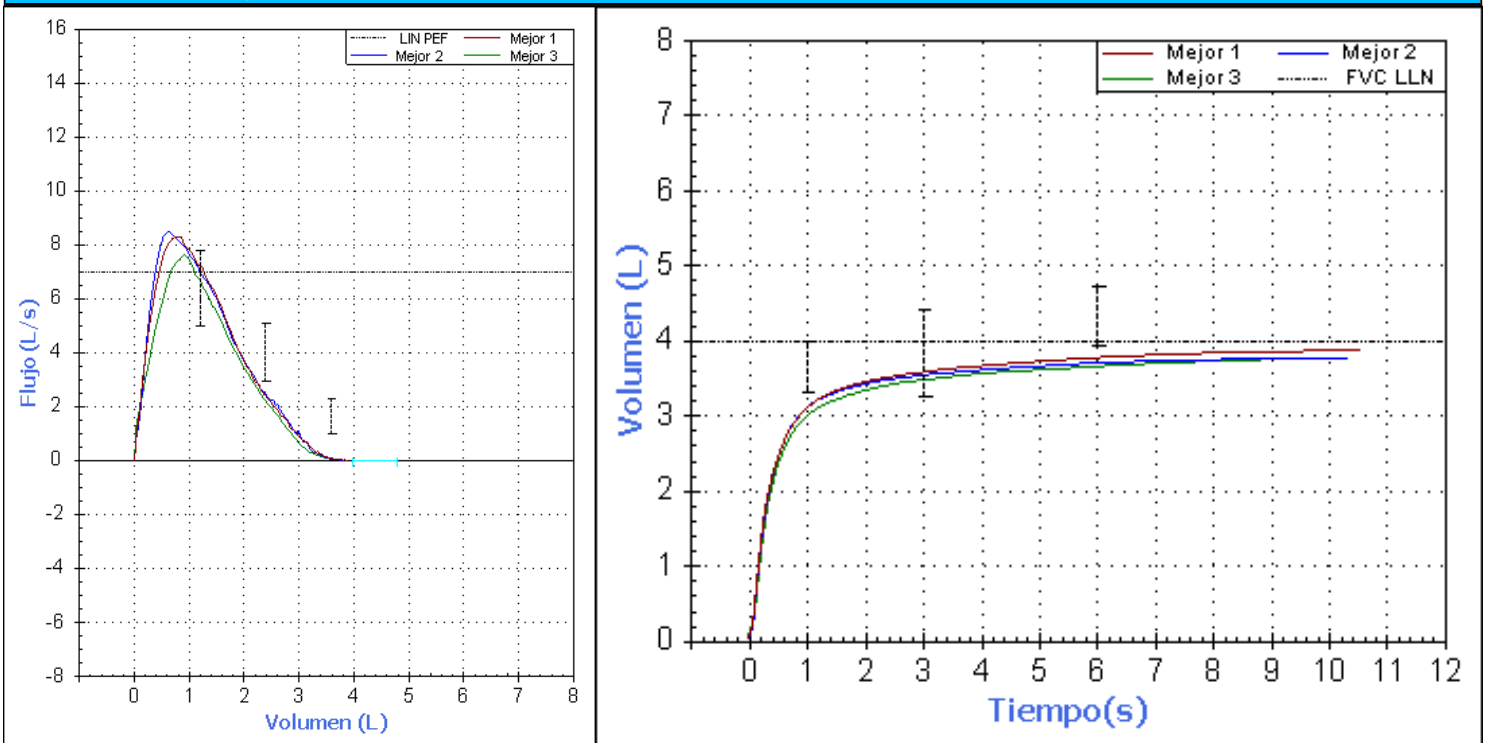

### Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 4)	Mejor 2 (Prueba 3)	Mejor 3 (Prueba 1)
				8:56:43	8:55:20	8:53:43
FVC (L)	<b>3,88*</b>	<b>4,78</b>	<b>81</b>	3,88*	3,78*	3,75*
FEV1 (L)	<b>3,13*</b>	<b>4,00</b>	<b>78</b>	3,13*	3,13*	3,03*
Relación de FEV1	<b>0,81</b>	<b>0,84</b>	<b>96</b>	0,81	0,83	0,81
PEF (L/Min)	<b>511</b>	<b>560</b>	<b>91</b>	499	511	458
FEF25-75 (L/s)	<b>3,07</b>	<b>4,38</b>	<b>70</b>	3,07	3,37	3,06

\*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,10 L	0,00 L	1 soplido(s)	0 soplido(s)	0 soplido(s)

### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_