



### Informe de función pulmonar

#### Información del sujeto



ID:	46692958	ID alternativo:			
Apellidos:	Seminario Seminario	Nombre:	Dandi	Segundo nombre:	
Población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre	Fecha de nacimiento:	25/12/1990
Edad:	32	Altura:	181 cm	Peso:	76,0 kg
IMC:	23,2				

#### Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	22/09/2023 08:46	Dispositivo:	Pneumotrac	Número de serie:	25392
Nº de pruebas:	10	Rev. de la exactitud:	13/09/2023 11:51	Usuario:	Administrador
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

#### Gráfico de flujo/volumen

#### Gráfico de volumen/tiempo

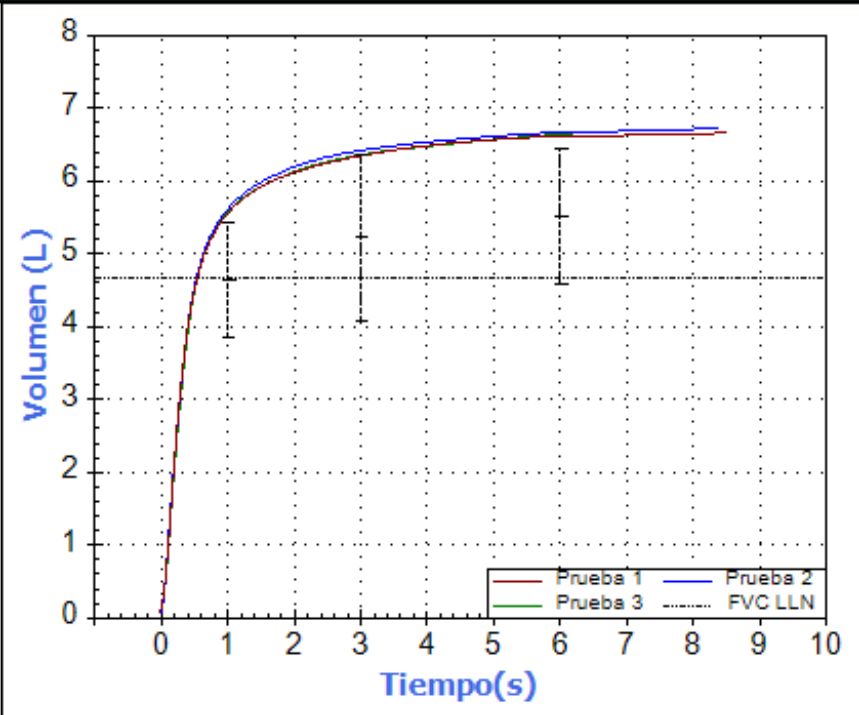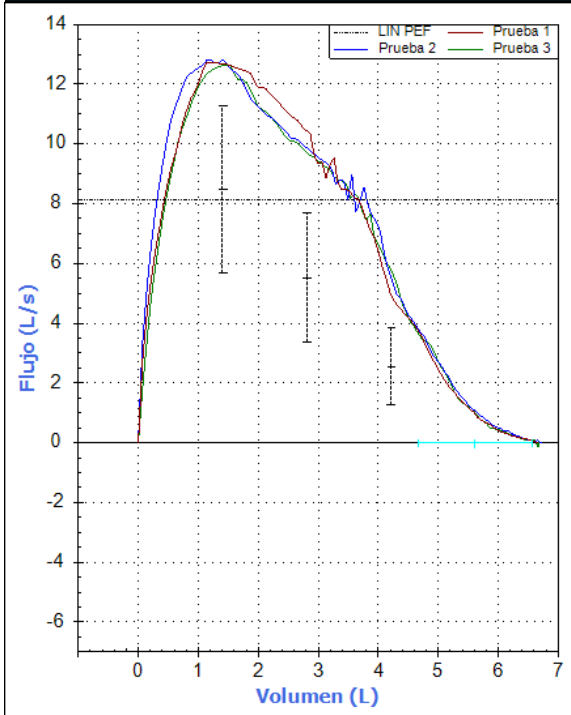

#### Resultados

Parámetro	Prev.	LLN	Mejor ATS/ERS	Porcentaje prev.	Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3
FVC (L)	<b>5,61</b>	4,66	<b>6,72</b>	<b>120</b>	6,66	6,72	6,67
FEV1 (L)	<b>4,64</b>	3,84	<b>5,62</b>	<b>121</b>	5,57	5,62	5,60
Relación de FEV1	<b>0,83</b>	0,74	<b>0,84</b>	<b>101</b>	0,84	0,84	0,84
FEV6 (L)	<b>5,51</b>	4,58	<b>6,68</b>	<b>121</b>	6,62	6,68	6,65
PEF (L/Min)	<b>653</b>	487	<b>773</b>	<b>118</b>	762	773	758
FEF25-75 (L/s)	<b>4,89</b>	3,10	<b>6,68</b>	<b>137</b>	6,67	6,68	6,77

Valores en BTPS, \*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

#### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,05 L (0,7%)	0,02 L (0,4%)	0 soplo(s)	0 soplo(s)	0 soplo(s)

#### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.

