



### Informe de función pulmonar

#### Información del sujeto


ID:	74158458	ID alternativo:			
Apellidos:	Lorena Saldarriaga	Nombre:	Josue	Segundo nombre:	
Población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre	Fecha de nacimiento:	09/11/1998
Edad:	25	Altura:	173 cm	Peso:	118,0 kg
IMC:	39,4				

#### Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	07/12/2023 10:50	Dispositivo:	Pneumotrac	Número de serie:	25392
Nº de pruebas:	6	Rev. de la exactitud:	25/10/2023 08:39	Usuario:	Administrador
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

#### Gráfico de flujo/volumen

#### Gráfico de volumen/tiempo

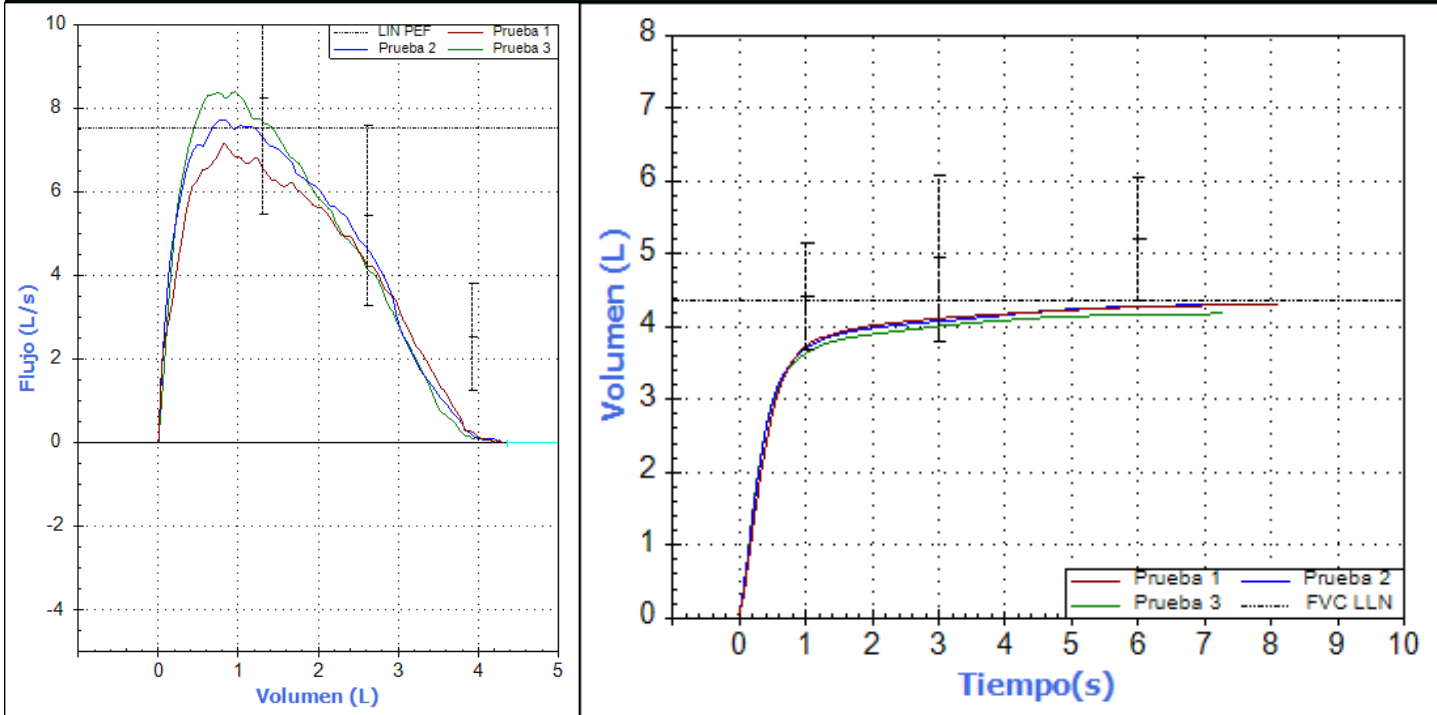

#### Resultados

Parámetro	Prev.	LLN	Mejor ATS/ERS	Porcentaje prev.	Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3
FVC (L)	<b>5,24</b>	4,37	<b>4,31*</b>	<b>82</b>	4,31*	4,31*	4,18*
FEV1 (L)	<b>4,42</b>	3,69	<b>3,75</b>	<b>85</b>	3,75	3,70	3,63*
Relación de FEV1	<b>0,85</b>	0,75	<b>0,87</b>	<b>102</b>	0,87	0,86	0,87
FEV6 (L)	<b>5,20</b>	4,36	<b>4,27*</b>	<b>82</b>	4,27*	4,27*	4,16*
PEF (L/Min)	<b>602</b>	451	<b>505</b>	<b>84</b>	431*	464	505
FEF25-75 (L/s)	<b>4,83</b>	3,20	<b>4,65</b>	<b>96</b>	4,65	4,74	4,90

Valores en BTPS, \*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

#### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,00 L (0,0%)	0,05 L (1,3%)	0 soplido(s)	0 soplido(s)	0 soplido(s)

#### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.

